

CENTRO CIRÚRGICO

MÓDULO 06 - CIRURGIAS



RDC 50 - PÁG. 59 - CENTRO CIRÚRGICO

Centro Cirúrgico ²		
Área de recepção de paciente	1	Suficiente para o recebimento de uma maca
Sala de guarda e preparo de anestésicos		4,0 m ²
Área de indução anestésica		2 macas no mínimo, com distância entre estas igual a 0,8 m, entre macas e paredes, exceto cabeceira, igual à 0,6 m e com espaço suficiente para manobra da maca junto ao pé dessa.
Área de escavação (degermação cirúrgica dos braços)	Até 2 salas cirúrgicas = 2 torneiras por cada sala. Mais de 2 salas cirúrgicas = 2 torneiras a cada novo par de salas ou fração	1,10 m ² por torneira com dim. mínima = 1,0 m
Sala pequena de cirurgia (oftalmologia, endoscopia, otorminolaringologia, etc)	2 salas. Para cada 50 leitos não especializados ou 15 leitos cirúrgicos deve haver uma sala. Estabelecimentos especializados (cardiologia, cirurgia, etc) tem de fazer um cálculo específico	S. pequena: 20,0 m ² com dimensão mínima = 3,45 m. S. média: 25,0 m ² com dimensão mínima = 4,65 m S. grande 36,0 m ² com dim. minima = 5,0 m.
Sala média de cirurgia (geral)		Cada sala só pode conter uma única mesa cirúrgica. Pé-direito mínimo = 2,7 m
Sala grande de cirurgia (ortopedia, neurologia, cardiologia, etc)		
Sala de apoio às cirurgias especializadas		12,0 m ²
Área para prescrição médica		2,0 m ²
Posto de enfermagem e serviços	1 a cada 12 leitos de recuperação pós-anestésica	6,0 m ²
Área de recuperação pós-anestésica	1	2 macas no mínimo, com distância entre estas igual a 0,8 m, entre macas e paredes, exceto cabeceira, igual à 0,6 m e com espaço suficiente para manobra da maca junto ao pé dessa. O nº de macas deve ser igual ao nº de salas cirúrgicas + 1. No caso de cirurgias de alta complexidade a recuperação pode se dar diretamente na UTI. Nesse caso, o cálculo do nº de macas deve considerar somente as salas para cirurgias menos complexas.

2

AMBIENTES DE APOIO :

Centro Cirúrgico (unidade de acesso restrito):

- Sala de utilidades
- Banheiros com vestiários para funcionários (barreira)
- Sala administrativa
- Laboratório para revelação de chapas ("in loco" ou não)
- DML
- Depósito de equipamentos e materiais
- Sala de distribuição de hemocomponentes ("in loco" ou não)
- *-Sala de preparo de equipamentos / material

*-Copa

- *-Sala de espera para acompanhantes (anexa à unidade)
- *-Sanitários para acompanhantes (sala de espera)
- *-Sala de estar para funcionários
- *-Área para guarda de macas e cadeira de rodas
- *-Área de biópsia de congelação
- *-Sala de biópsia de congelação


PROGRAMA DE ARQUITETURA PARA CENTRO CIRÚRGICO

- ▶ SALAS DE CIRURGIA (PREVISÃO DE 1 SALA PARA CIRURGIAS ROBÓTICAS “DO FUTURO”, 50/60m²)
- ▶ R.P.A (REPOUSO PRÉ E PÓS ANESTÉSICO) : N° DE MACAS IGUAL AO N° DE SALAS + 1 MACA
- ▶ POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIÇÃO MÉDICA
- ▶ ARSENAL (FARMÁCIA OU DISPENSÁRIO ELETRÔNICO + MATERIAL DESCARTÁVEL)
- ▶ DML
- ▶ SALA DE UTILIDADES (DTR+EXPURGO+ROUPA SUJA) - MÍNIMO 6m²
- ▶ DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS (PORTÁTEIS)
- ▶ VESTIÁRIO DE **BARREIRA** FUNCIONÁRIOS
- ▶ CONFORTO MÉDICO / COPA (COM ACESSOS EXTERNO)
- ▶ LABORATÓRIO
- ▶ ESCOVAÇÃO
- ▶ ANTECÂMARA (ACESSO DA MACA)
- ▶ SALA DE ESPERA PARA ACOMPANHANTES, EXTERNA AO CENTRO CIRÚRGICO QUANDO POSSÍVEL

C.C. GRANDE - 10 SALAS
925 m²



**CENTRO CIRÚRGICO +
DAY HOSPITAL = 523 m²**

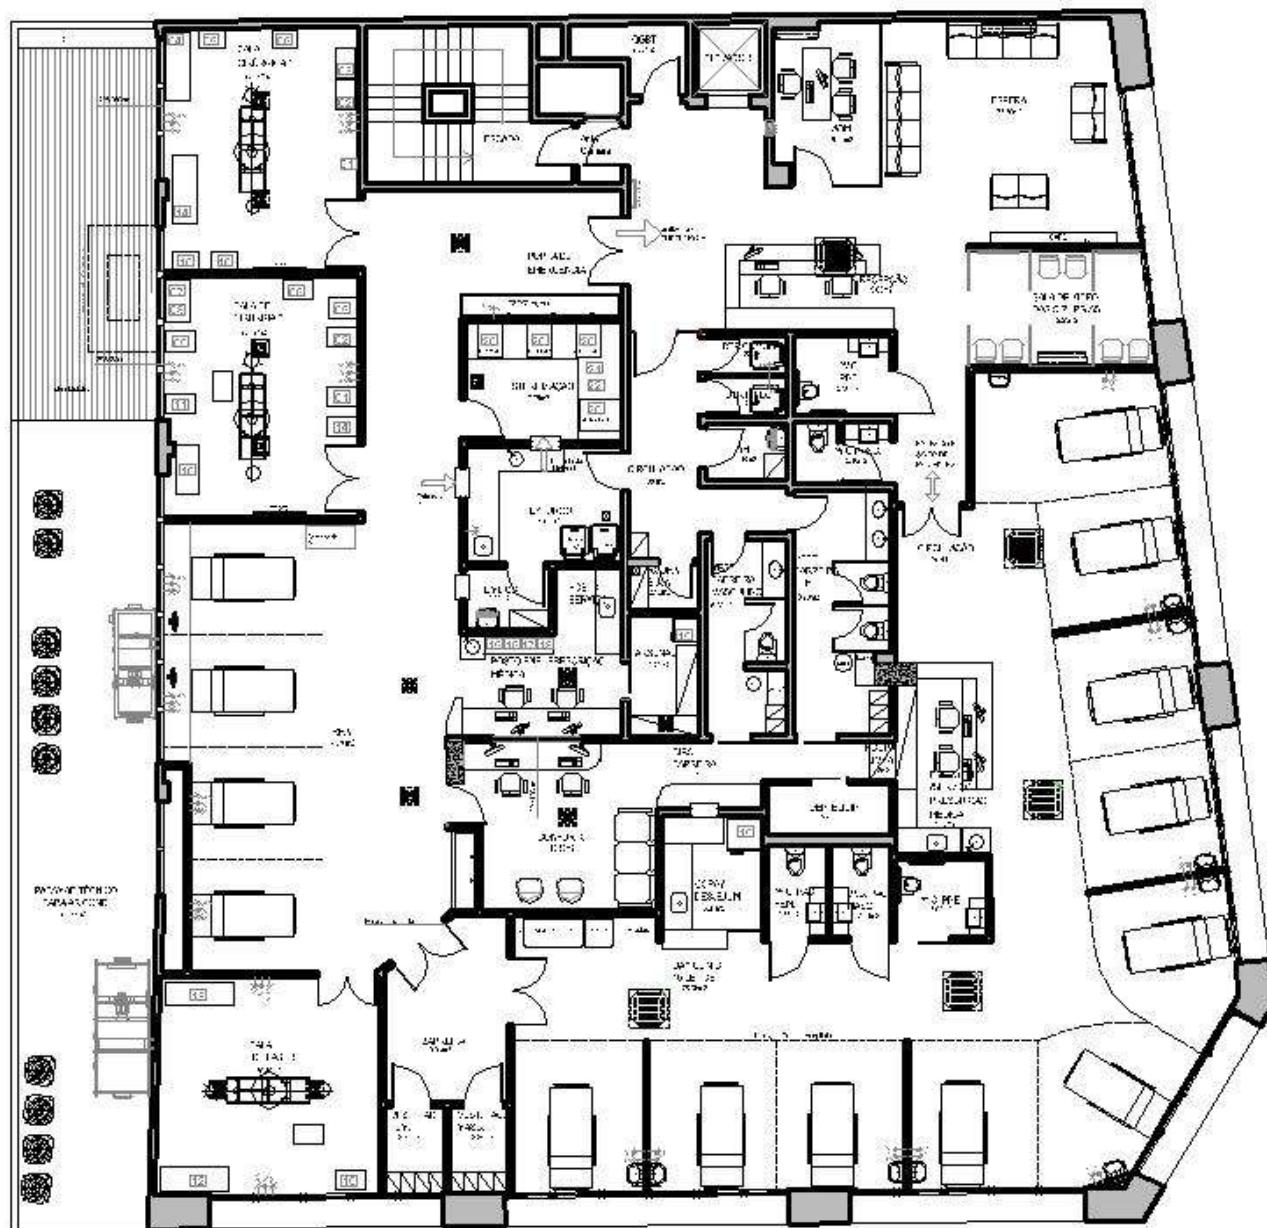



moonarquitetura.com



moonarquitetura.com

R.P.A CENTRO CIRÚRGICO



moonarquitetura.com



moonarquitetura.com

POSTO ENFERMAGEM CENTRO CIRÚRGICO

moonarquitetura.com



CONFORTO MÉDICO CENTRO CIRÚRGICO




moonarquitetura.com

SALA DE CIRURGIA CENTRO CIRÚRGICO

C.C. PEQUENO - 1 SALA

67 m²

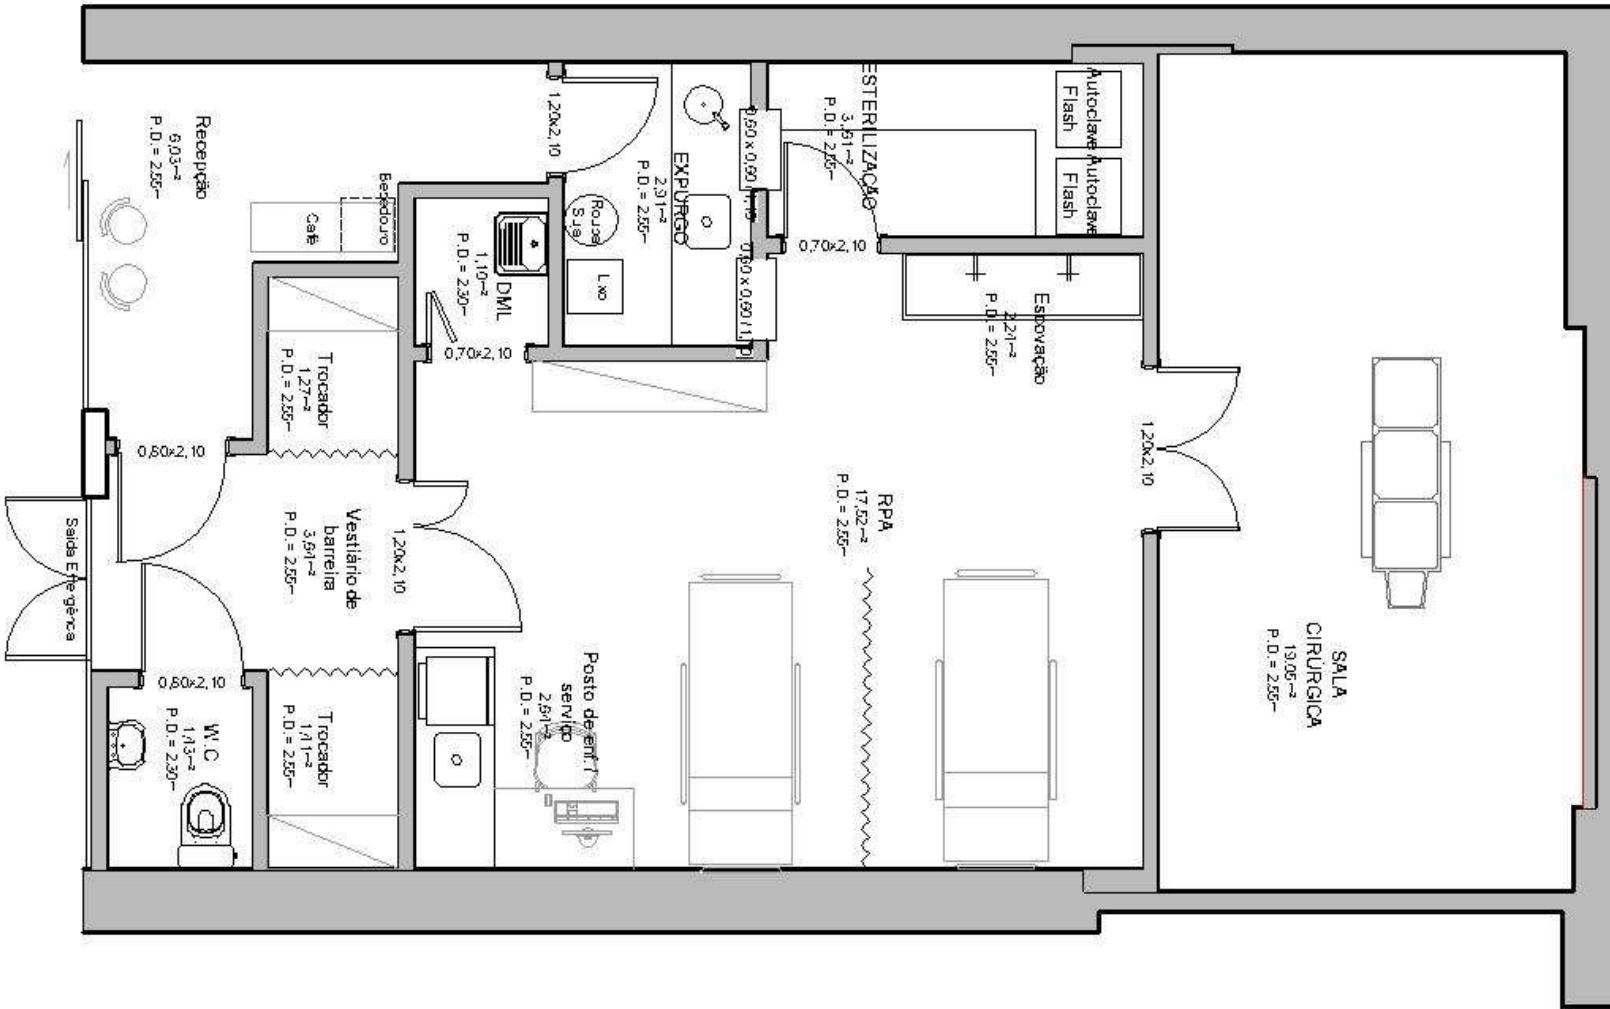

MATERIAIS:

PISOS:

- MANTA VINÍLICA COM RODAPÉ CURVO (R.P.A E OUTRAS ÁREAS)
- MANTA VINÍLICA **CONDUTIVA** (SALAS DE CIRÚRGIA)
- PORCELANATO / CERÂMICA (DML, EXPURGO E VEST.BARREIRA)

PAREDE:

- LAMINADO MELAMÍNICO
- PINTURA ACRÍLICA

TETO / ILUMINAÇÃO:

- GESSO LISO COM PINTURA ACRÍLICA
- LUMINÁRIAS FECHADAS

AR CONDICIONADO:

- EXAUSTÃO (VEST.BARREIRAS,DML, EXPURGO)
- AR CONDICIONADO COM FILTRAGEM EM TODO CENTRO CIRÚRGICO

BANCADAS:

- LAMINADO MELAMÍNICO NA ÁREA DE COMPUTADORES
- AÇO INOX (TODAS AS BANCADAS E ESCOVAÇÃO)